

报告编号: WT-DC220778
Reference No



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

检测报告

Test Report

产品名称: 智能电力仪表

NAME OF SAMPLE

型号: DRX-396-E/C

TYPE

委托单位: 迪睿希德森(浙江)电力科技有限公司

CLIENT

检测类别: 委托试验

CLASSIFICATION



中检质技检验检测科学研究院有限公司

ZHONGJIAN QUALITY TEST AND CERTIFICATION RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

报告编号: WT-DC220778
Reference No

公正准确 科学诚信
优质高效 创新发展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zzjccc.com

中检质技检验检测科学研究院有限公司

检测报告

样品名称	智能电力仪表		检测类别	委托试验
型号规格等级	DRX-396-E/C		商 标	/
技术参数	/			
生产日期	/		批号或编号	未标注
委 托 单 位 (客 户)	名 称	迪睿希德森 (浙江) 电力科技有限 公司	生产单位	迪睿希德森 (浙江) 电力科技有限公司
	地 址	浙江省杭州市西湖区三墩镇金莲街 358号3幢405室	地 址	浙江省杭州市临平区东湖街道顺风路528 号
抽样者	/		抽样基数	/
抽样地点	/		抽样数量	/
抽样日期	/		样品数量	1台
送样者	企业送样		到样日期	2022.07.14
检测依据	JB/T 9663-2013《低压无功功率自动补偿控制器》及委托要求			
判断依据	JB/T 9663-2013《低压无功功率自动补偿控制器》及委托要求			
样品描述 状 态	完好			
检测日期	2022.07.17		检测地点	本实验室
检测结论	<p>所检项目符合相应标准条款及委托要求</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">批准日期: 2022年07月18日</p>			
备 注	试品编号: #1			

批准:

吴华

审核:



魏亚松

检测:

林婷艳

样品照片

产品外形照片:

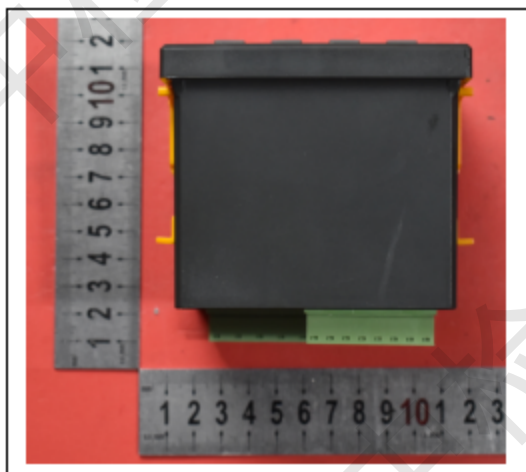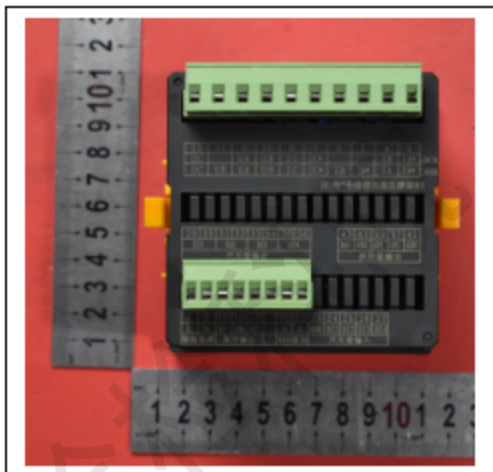

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果		判定
		#1		
JB/T 9663-2013 及委托要求	介电性能 工频耐受电压试验 额定绝缘电压 U_i : 690V 额定频率: 50Hz 试验地点的环境温度: 试验地点的湿度: 试验地点的大气压: 试验电压: $1890 \pm 3\%V$ 施压时间: $5_0^{+2}s$ 施压部位: a) 主电路的所有带电部分(包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路)连接在一起与外露可导电部分之间;	690V 50Hz 22℃ 54% 0.1MPa 1890V 5s 通过		符合要求
JB/T 9663-2013 及委托要求	一般检查 1) 外壳采用金属或非金属制成, 应有足够的机械强度。采用金属外壳时, 外壳内外表面应进行涂覆处理。涂覆层应均匀美观, 有牢固的附着力。采用非金属外壳时, 应采用阻燃材料。 2) 控制器中使用的金属紧固件或金属支持件均应有适当的镀层。镀层应有牢固的附着力, 不得有起皮或脱落现象。 3) 控制器中采用的紧固件和调整件应有锁紧措施。 4) 控制器采用金属外壳时, 应在外壳上提供接地端子, 并应设有接地标志。接地端子可采用不小于 M4 的螺钉。 5) 安装的元器件应符合设计图纸要求, 元器件安装应正确牢固, 各接线端子的符号标志应与使用说明书一致。	非金属外壳 材质: 阻燃 ABS 料 符合要求 符合要求 符合要求 不适用 符合要求		符合要求
JB/T 9663-2013 及委托要求	绝缘电阻验证 额定绝缘电压 U_i : 690V 试验地点的环境温度: (℃) 试验地点的湿度: (%) 试验地点的大气压: (kPa) 1 绝缘电阻的验证 绝缘测量仪器的电压 测量部位: 1) 相间 $\geq 2M\Omega/V$ 2) 相导体与裸露导电部件之间: $\geq 2M\Omega/V$	690V 22℃ 54% 0.1MPa DC500V A-B: $> 500 (M\Omega)$ B-C: $> 500 (M\Omega)$ C-A: $> 500 (M\Omega)$ A-PE: $> 500 (M\Omega)$ B-PE: $> 500 (M\Omega)$ C-PE: $> 500 (M\Omega)$		符合要求

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用(√)
1	耐压试验仪	DZN-3A	QT-30	2023.03.03	√
2	USB 温湿度记录仪	Cos-03	WD-109	2022.08.31	√
3	数字兆欧表	VC-60B	DZ-4	2023.01.23	√
4	空盒气压表	DYM3	WD-1	2022.10.26	√

以下空白

声 明

STATEMENT

1.本检测报告（包括复制件）未加盖印章一律无效。

The test report (including its copy) without the seal of CBIC shall be considered as invalid.

2.本报告未经本实验室书面批准，不得部分复制，除非全部复制。

No copy of this test rePort or any Part there of is allowed Prior to the consent of CBIC.

3.本检测报告无主检、审核、批准人签字无效。

The test report without the signature of the Preparing Person and approval Person(s) shall be considered as invalid.

4.本检测报告涂改无效。

Any corrections made on any Parts of this test report shall be considered as invalid.

5.检测结果只与委托检测的委托方送样样品有关。

Test result is only related to the samples delivered.

检测单位：中检质技检验检测科学研究院有限公司

地 址：杭州半山路 352 号

邮 编：310022

电 话：0571-88296682

传 真：0571-88296681